


4.95K-LB0-NH-XSOLの全負荷型にPCS(他社)を並列運転させる配線事例(充電優先)

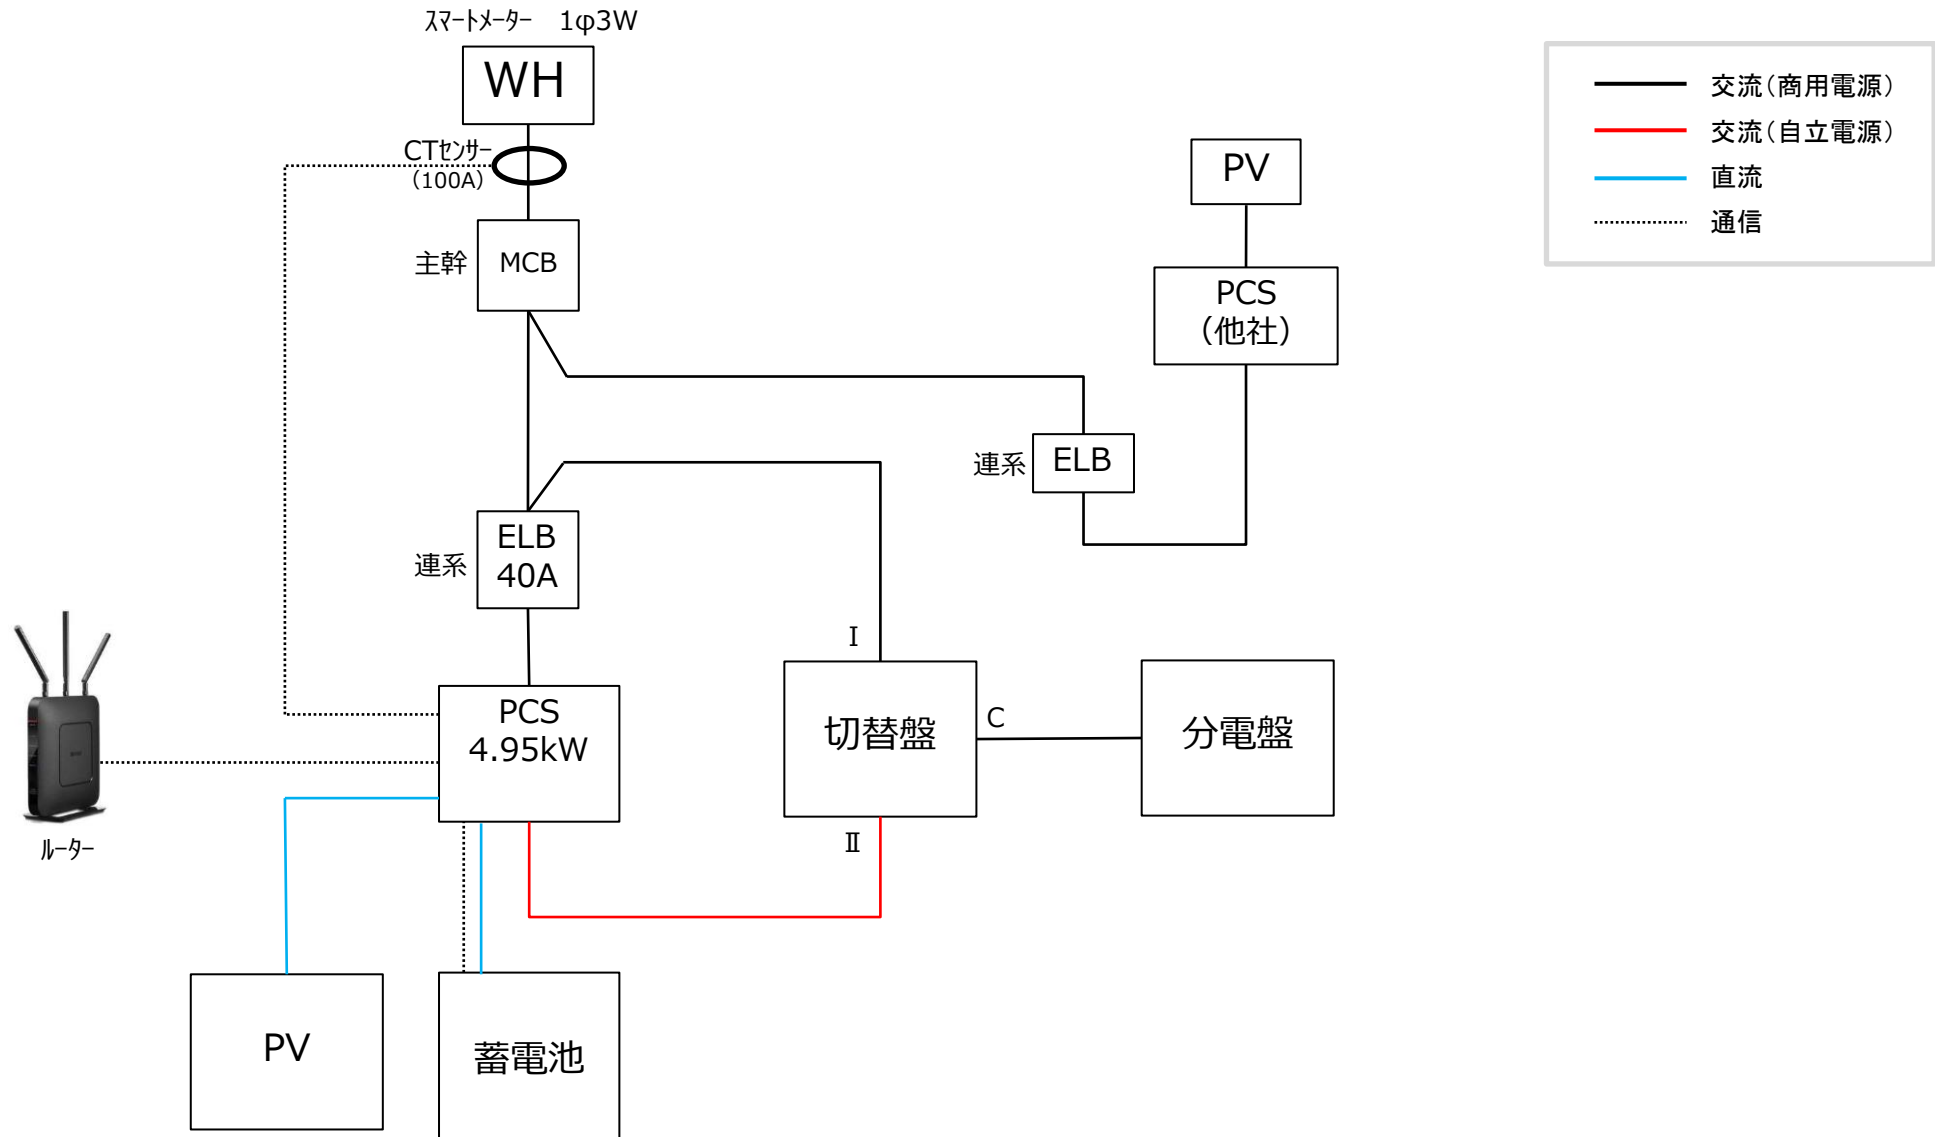

※充電優先のCTセンサー取付位置。FusionSolarでは日中に負荷（消費）が正しく表示されず、PCS（他社）のPV余剰発電分を充電することがあります。
※自家消費を重視し、毎月の売電量と買電量を把握したい方向け
※接地線と芯線数の記載は省略しています。